



BIOCOL*

SANITAIRES • ENTRETIEN
BÂTIMENTS ET PEINTURES

ACTION


• Biotraiter



VIVOPUR



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- Poudre *enrichie composée de micro-organismes, de biosurfactants et d'un complexe nutritif spécialisé dans le décollement et la liquéfaction de matières organiques.
- Élimine les mauvaises odeurs.
- Restaure le débit initial d'écoulement.
- Évite les interventions hydropneumatiques et espace les curages.

PROTECTION :

- Respecte l'utilisateur et l'environnement.
- Sans danger pour les canalisations et fosses septiques : ne chauffe pas.
- Protège les installations durablement.
- Garantit une meilleure qualité d'eau de rejet.

CONSEIL :

- Convient pour tous les types de colonnes d'évacuation.

MODE D'EMPLOI* :

- Dosage : 125 g = traitement de 4 points d'eau (dosage pouvant être plus élevé en fonction de l'encrassement des canalisations).
- Fréquence d'utilisation : 1 fois/mois ou 1 fois/trimestre selon l'encrassement des colonnes.
- Toujours commencer le biotraitement par le rez-de-chaussée puis monter les étages (traitement espacé de 15 jours).
- Remplir 1 seau avec 6 L d'eau tiède (20-30°C).
- Ajouter une dose (125 g).
- Attendre 1 heure pour le réveil des micro-organismes.
- Bien mélanger le seau.
- Répartir la solution dans les 4 évacuations les plus éloignées de la colonne.
- Ne pas utiliser de produits désinfectants 2 heures avant et 2 heures après le biotraitement afin de préserver les micro-organismes.

*Pour plus d'informations, se reporter à la fiche complémentaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : Poudre sableuse beige.
- Sans odeur.

Fabriqué



en France




AUCUN PICTO

CONDITIONNEMENTS :



Pot + dosette de 50g
1 kg

pH :

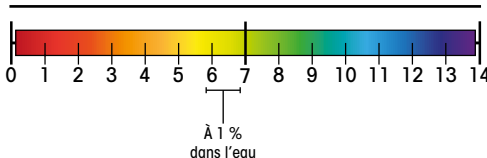

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

● BIOFLUX ● BIOFOSS ● BIOCAN ULTIMATE

IR :



BIOCOL*

SANITAIRES • ENTRETIEN
BÂTIMENTS ET PEINTURES

ACTION
• Biotraiter




VIVOPUR

ETAPES DU BIOTRAITEMENT :


1 • ETAT INITIAL DE LA SECTION DE LA COLONNE

- Odeurs nauséabondes à l'ouverture de la colonne.
- Les dépôts sont durs et occupent une grande partie de la section.
- Leur surface est rugueuse et adhérente.




2 • MISE EN PLACE DU COMPLEXE BIOCOL

- Les micro-organismes pénètrent dans les anfractuosités de la surface.
- Suppression des mauvaises odeurs.




3 • ATTAQUE ET TRANSFORMATION DE LA SURFACE

- Les micro-organismes commencent à dégrader le dépôt en transformant la matière organique en éléments assimilables par l'environnement (eau, CO₂, ...).
- Le dépôt se ramollit au contact du biotraitement.




4 • ELIMINATION DE L'ENSEMBLE DU DEPOT

- Le ramollissement s'étend dans la profondeur du dépôt.
 - Risque de décollement d'une partie du dépôt, d'où l'importance de traiter en premier le RDC..
- Digestion du dépôt par couches concentriques.



5 • RESTAURATION DU DEBIT D'ORIGINE

- Les écoulements successifs d'eau finissent par décrocher les dépôts.
- Les micro-organismes fixés sur les dépôts continuent à dégrader la matière organique même dans le réseau d'eau.
- Aucun transfert de pollution vers le réseau d'eau.



6 • CONSTITUTION D'UN FILM PROTECTEUR

- Un dépôt protecteur se forme.
- Empêche la constitution d'un nouveau dépôt de matières organiques.
- *Le problème d'odeur est résolu.*



BIOTRAITEMENT DES COLONNES



BIOCOL*


SANITAIRES • ENTRETIEN
BÂTIMENTS ET PEINTURES



ACTION
• Biotraiter



VIVOPUR

PROTOCOLE DE BIOTRAITEMENT DES COLONNES :

QUAND	DOSAGE	COMMENT				
RENOUVELER TOUS LES MOIS	DILUER 125 G soit 125 g pour 4 points d'eau	 Remplir 1 seau avec 6 L d'eau tiède (20- 30°C)	 Ajouter la dose de BIOCOL dans le seau	 Attendre 1h (temps de réveil des micro-orga- nismes)	 Mélanger	 Verser le seau dans les 4 points d'eau les plus éloignés de la colonne

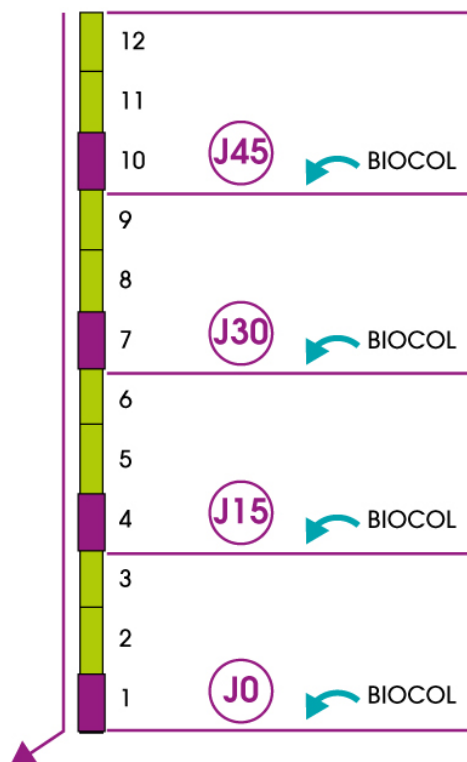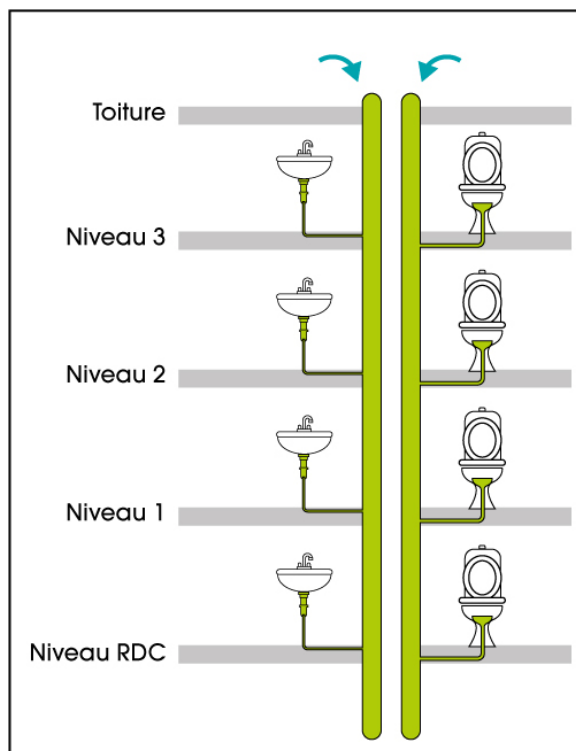

Application BIOCOL