



BIOCOL*


SANITAIR • ONDERHOUD
VAN GEBOUWEN EN VERF

ACTIE


• Biobehandeling



VIVOPUR



Met-contructuële foto



INNOVATIE:

- Poeder *verrijkt met micro-organismen, biosurfactanten en een nutriëntencomplex gespecialiseerd in het losmaken en vloeibaar maken van organische materie.
- Elimineert onaangename geurtjes.
- Herstelt het initiële wegstroomdebiet.
- Voorkomt hydropneumatische interventies en vermindert het aantal schoonmaakbeurten.

VEILIG:

- Respekteert de gebruiker en het milieu
- Zonder gevaar voor leidingen en septische putten: warmt niet op.
- Beschermst installaties op duurzame wijze.
- Garandeert een betere kwaliteit van het afvalwater.

TIP:

- Geschikt voor alle types afvoerleidingen.


GEBRUIKSAANWIJZING:

- Doseing: 125 g = behandeling van 4 waterpunten (de dosering kan hoger zijn in functie van de vervuiling van de leidingen).
- Gebruiksfrequentie: of 1 keer om de zes maanden, afhankelijk van de vervuiling van de kolommen.
- De biobehandeling altijd beginnen op het gelijkvloers en vervolgens de etages erboven (behandeling om de 15 dagen).
- 1 emmer vullen met 6 l lauw water (20-30°C).
- Een dosis toevoegen (125 g).
- 1 uur wachten tot de micro-organismen actief worden.
- De emmer goed mengen.
- De oplossing verdelen over de 4 afvoeren die het verst van de waterkolom verwijderd zijn.
- Geen ontsmettingsmiddelen gebruiken 2 uur vóór en na de biobehandeling om de micro-organismen te behouden.

* Voor meer informatie, zie bijgevoegde fiche.

KENMERKEN:

- Aspect: beige zandachtige poeder.
- Geurloos.




VERPAKKINGEN:



Pot + maatbekertje van 50 g
1 kg

pH :

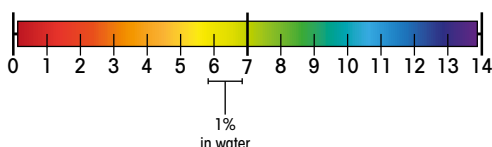

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- BIOFLUX ● BIOFOSS ● BIOCAN ULTIMATE

IR:



BIOCOL*

SANITAIR • ONDERHOUD
VAN GEBOUWEN EN VERF

ACTIE

• Biobehandeling




VIVOPUR

ETAPES DU BIOTRAITEMENT :


1 • BEGINTOESTAND VAN DE SECTIE VAN DE KOLOM ➔

- Misselijkmakende geuren bij het openen van de waterkolom
- De afzettingen zijn hard en beslaan een groot deel van de doorsnede.
- Het oppervlak is ruw en hecht.




2 • TOEPASSEN VAN HET COMPLEX BIOCOL ➔

- De micro-organismen dringen door in de spleten van het oppervlak.
- Onderdrukken van onaangename geurtjes.




3 • AANVAL EN TRANSFORMATIE VAN HET OPPERVLAKE ➔

- De micro-organismen beginnen de afzettingen af te breken door de organische materie om te zetten in elementen die door het milieu kunnen worden opgenomen (water, CO₂, enz.).
- De afzetting wordt zachter door het contact met de biobehandeling.




4 • ELIMINATIE VAN DE HELE AFZETTING ➔

- De verzachting dringt door tot diep in de afzetting.
- Risico op loskomen van een deel van de afzetting, vanwaar het belang om eerst de RDC te behandelen.
- Vertering van de afzetting in concentrische lagen.



5 • HERSTEL VAN HET ORIGINELE DEBIET ➔

- Opeenvolgende doorstromingen van water zullen de afzettingen uiteindelijk losmaken.
- De micro-organismen die vastzitten op de afzettingen blijven de organische materie zelfs in de waterleiding afbreken.
- Geen enkele transfer van vervuiling naar de waterleiding



6 • SAMENSTELLING VAN DE BESCHERMENDE FILM ➔

- Een beschermende film wordt gevormd.
- Verhindert de vorming van een nieuwe afzetting van organische materie.
- *Het geurprobleem is opgelost.*



BIOBEHANDELING VAN WATERKOLOMMEN



BIOCOL*

SANITAIR • ONDERHOUD
VAN GEBOUWEN EN VERF


ACTIE



• Biobehandeling



VIVOPUR

PROTOCOL BIOBEHANDELING VAN WATERKOLOMMEN:

WANNEER	DOSERING	HOE
1 KEER PER MAAND	Verdunnen 125 g van 4 waterpunten	 1 emmer vullen met 6 L lauw water (20-30°C)  Een dosis toevoegen  1 uur wachten tot de micro- organismen actief worden  De emmer goed mengen  Verdelen over de 4 afvoeren die het verst van de kolom verwijderd zijn

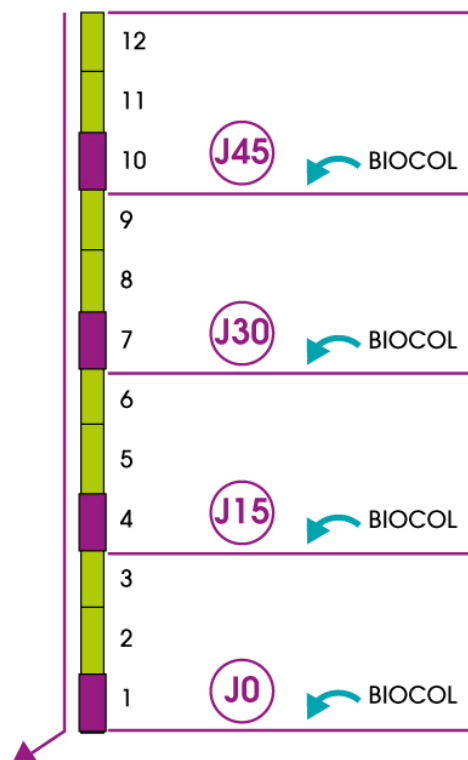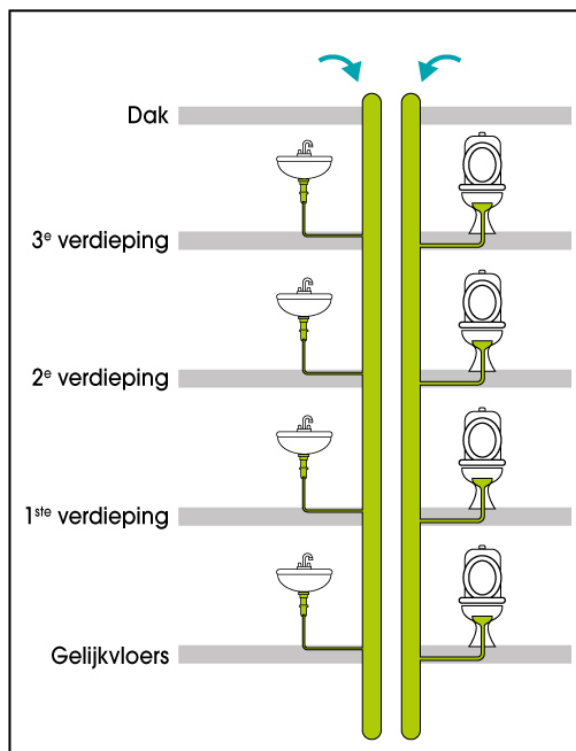

➡ Toepassing BIOCOL